


Körnungslinie nach DIN 18123

Entwässerungsplanung WA 67, WA 70 und BI 39
SCH 1; 2,80 m - 3,20 m

Prüfungsnummer: SCH1_3,2m
Probe entnommen am: 29.10.2009
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Nasssiebung

Bearbeiter: Kumm

Datum: 02.11.2009

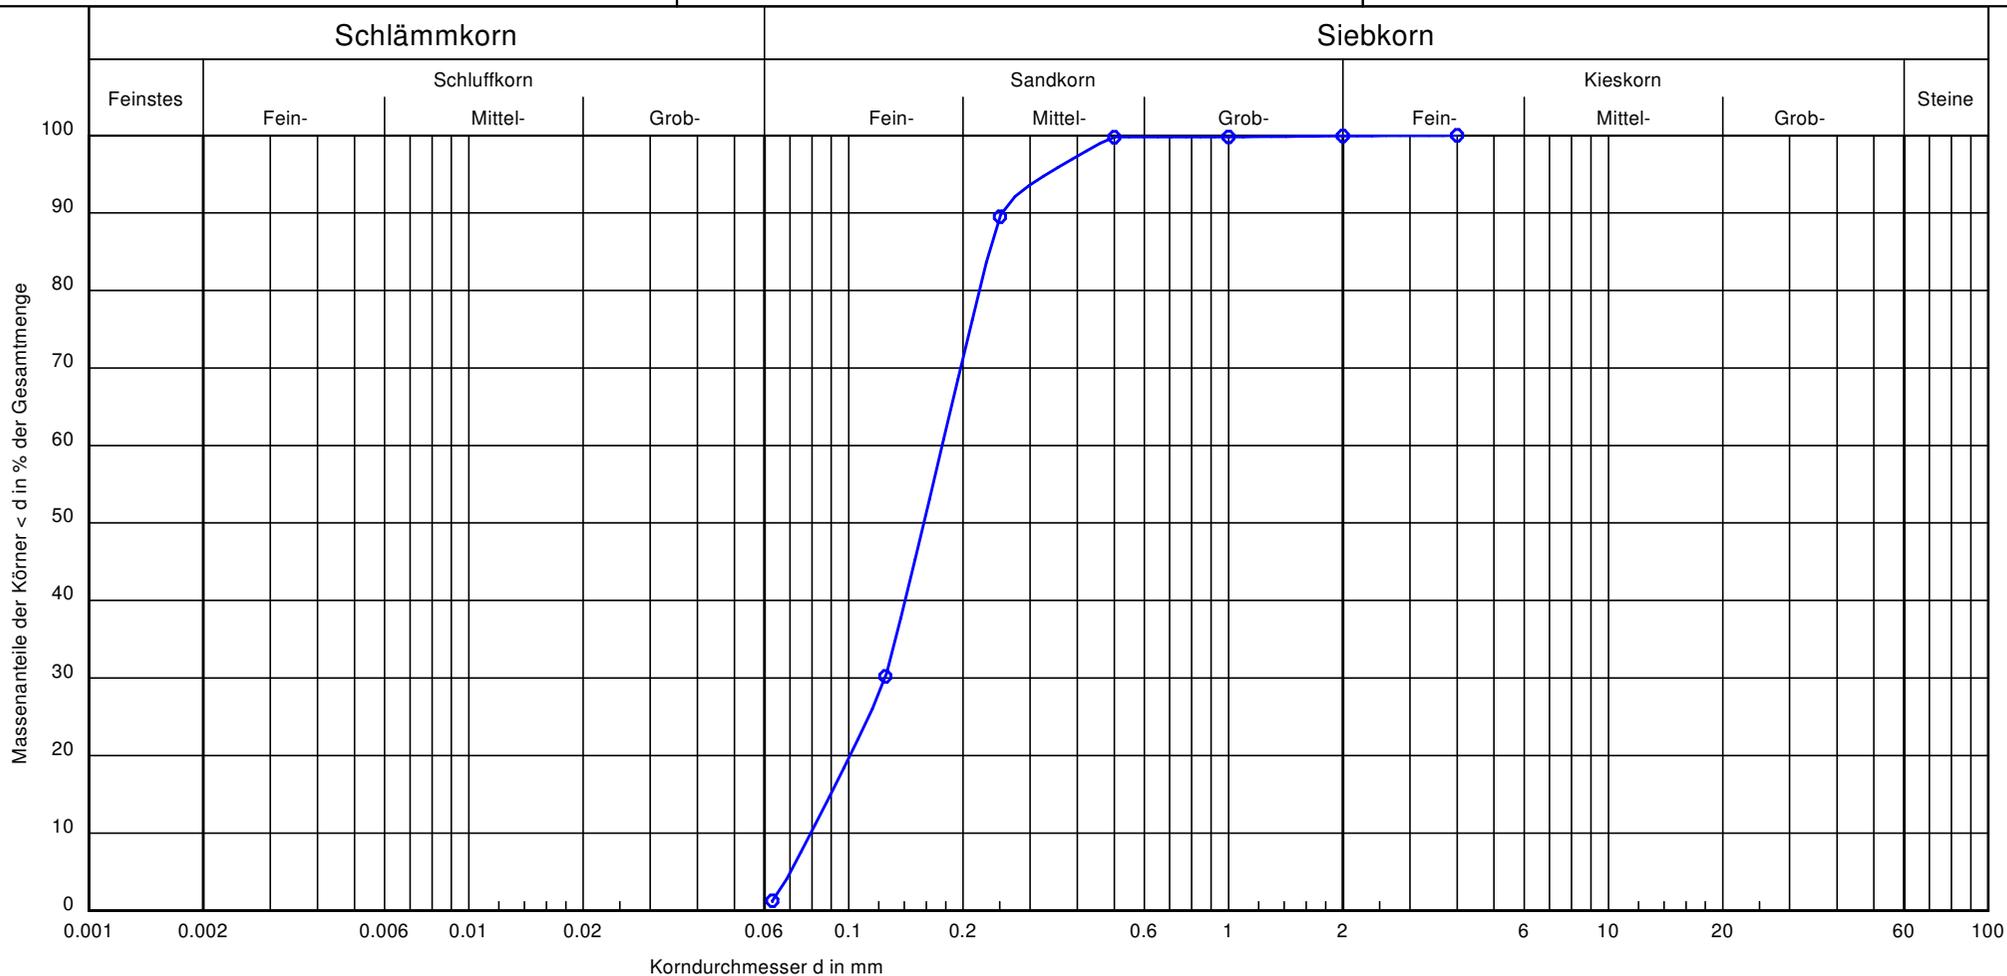

Signatur:	
Bodengruppe:	SE
Bodenart:	fS, ms
T/U/S/G [%]:	- /1.3/98.7/0.1
Entnahmestelle:	SCH 1
Proben-Nr.:	P S1.2
Tiefe:	2,80 m - 3,20 m
U / Cc:	2.2/1.1
K-Wert (Beyer):	$6.3 \cdot 10^{-5}$

Bemerkungen:
Natürlicher Wassergehalt: 20,1 M%

Projekt Nr.:
09259 K
Anlage:
4.3